



Extension de classement

Extension de classement n°

sur le procès-verbal n°

EFR-14-001509

13 - A - 181

Demandeur

C.G.I. International LTD. - International House  
Millfield Lane  
Haydock, Merseyside  
WA11 9GA (GB)

Objet de l'extension

Mise en œuvre de vitrages :  
- Pyroguard T EW 60/13-1  
- Pyroguard T EW 60/13-1 VF  
- Pyroguard T EW 60/13-1 VI

Validité

Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence. **Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de référence.**

Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence délivrée par EFECTIS France

Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se rapportant à ce même procès-verbal, sauf mention explicite dans le texte de l'extension.

**1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS**

Aucune modification de constitution de l'ossature de la cloison n'est réalisée.

Seules les mises en œuvre de vitrages Pyroguard T EW60/13-1, Pyroguard T EW 60/13-1 VF et Pyroguard T EW 60/13-1 VI (CGI France) sont autorisées dans les dimensions objets du procès-verbal de référence et dans des dimensions plus grandes également (voir planche n° 3).

Les sections minimales des parclozes sont celles du procès-verbal de référence. L'épaisseur de l'ossature bois est augmentée suivant l'augmentation de l'épaisseur des vitrages. (Voir planches n° 1 et 2).  
L'étanchéité par bandes de fibres minérales est adaptée selon les préconisations du procès-verbal de référence.

**2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS**

Les modifications telles que décrites dans le présent document sont en tout point identiques à celles décrites dans l'extension 08/3 sur le procès-verbal de classement CTICM n°04-V-235, ce dernier ayant été réécrit sous la forme du procès-verbal de classement de référence EFECTIS n°13-A-181.

**3. CONDITIONS A RESPECTER**

En complément aux dimensions autorisées dans le procès-verbal de référence, sont autorisées les dimensions hors-tout des vitrages Pyroguard T EW 60/13-1, Pyroguard T EW 60/13-1 VF et Pyroguard T EW 60/13-1 VI (CGI France) suivantes:

	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)
MINIMALE	sans limite	sans limite
MAXIMALE	2845	3120

La mise en œuvre de vitrages Pyroguard T EW 60/13-1 VF (CGI France) est autorisée avec la face feuilletée côté exposé uniquement.

Toutes les autres conditions énoncées dans le procès-verbal de référence devront être respectées.

**4. CONCLUSIONS**

Les performances des éléments deviennent :

R	E	I	W		t	-	M	C	S	G	K
	E		W		60						
	E				60						

Maizières-lès-Metz, le 26 juin 2014




Olivia D'HALLUIN  
Responsable du pôle éléments verriers



Hervé RYCKEWAERT  
Chef de Service Essais

**Planche n° 1 : Coupe au niveau du système de maintien du vitrage**

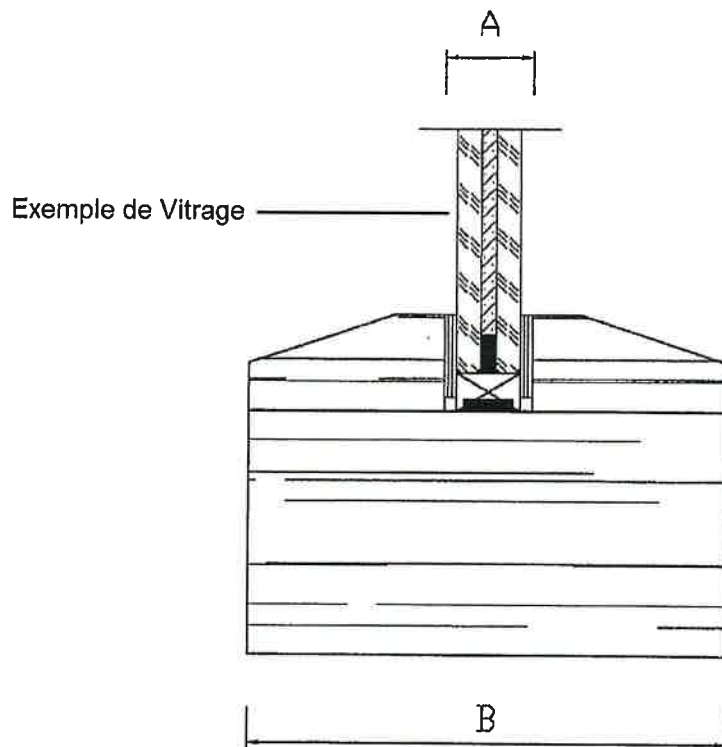

Toutes dimensions en mm

Coupe verticale

**Planche 1**

Nr.13-A-181 ext.EFR-14-001509

28.05.2014

**Planche n°2 : Correspondance épaisseur de vitrage/ épaisseur de cloison**

Épaisseur du vitrage en mm	Largeur de feuillure A en mm	Section des parclozes (l x h) en mm	Section du châssis bois (B x 50) en mm
15	20	40 x 20	100 x 50
16	21	40 x 20	101 x 50
17	22	40 x 20	102 x 50
18	23	40 x 20	103 x 50
19	24	40 x 20	104 x 50
20	25	40 x 20	105 x 50
21	26	40 x 20	106 x 50
22	27	40 x 20	107 x 50
23	28	40 x 20	108 x 50
24	29	40 x 20	109 x 50
25	30	40 x 20	110 x 50
26	31	40 x 20	111 x 50
27	32	40 x 20	112 x 50
28	33	40 x 20	113 x 50
29	34	40 x 20	114 x 50
30	35	40 x 20	115 x 50
31	36	40 x 20	116 x 50
32	37	40 x 20	117 x 50
33	38	40 x 20	118 x 50
34	39	40 x 20	119 x 50
35	40	40 x 20	120 x 50
36	41	40 x 20	121 x 50
37	42	40 x 20	122 x 50
38	43	40 x 20	123 x 50
39	44	40 x 20	124 x 50
40	45	40 x 20	125 x 50
41	46	40 x 20	126 x 50

Toutes dimensions en mm

Montage du vitrage

**Planche 2**

13-A-181 ext EFR-14-001509

04.06.2014

### Planche n°3 : Composition des vitrages

Liste des compositions autorisées : Vitrages Isolants		
Face	Intercalaire	Contreface
Pyroguard T-EW60/13-1	Intercalaire isolant acier Epaisseur à définir*	Float 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm
		▶ Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur
		Trempé 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm
		▶ Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur
		Vitrage feuilleté 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non)
		Vitrage feuilleté 44.2, 44.4 ou 44.6 (trempé ou non)
		Vitrage feuilleté 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé ou non)
		Vitrage feuilleté 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non)
		▶ Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial
		Vitrage feuilleté retardateur d'effraction (trempé ou non)
		Vitrage feuilleté anti-effraction (trempé ou non)
		Miroir espion 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)
		Vitrage décoratif 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)
		Vitrage autonettoyant 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)
		Vitrage réfléchissant 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)
		▶ Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur
		Vitrage à faible émissivité 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)
		Vitrage de contrôle solaire 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)
		Vitrage feuilleté à faible émissivité 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non)
		Vitrage feuilleté à faible émissivité 44.2, 44.4 ou 44.6 (trempé ou non)
		Vitrage feuilleté à faible émissivité 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé ou non)
		Vitrage feuilleté à faible émissivité 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non)
		▶ Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial
		Vitrage feuilleté de contrôle solaire 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non)
		Vitrage feuilleté de contrôle solaire 44.2, 44.4 ou 44.6 (trempé ou non)
		Vitrage feuilleté de contrôle solaire 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé ou non)
		Vitrage feuilleté de contrôle solaire 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non)
		▶ Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial
Pyroguard T EW60/13-1		▶ Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie sur la face opposée à la couche
* L'épaisseur totale du vitrage n'excèdera pas 41 mm		
Liste des compositions autorisées : Vitrages feuilletés		
Face	Intercalaire	Contreface
Trempé 5mm	Intercalaire intumescent (gel) 3 mm	Feuilleté 33.2 (float ou trempé, Faiblement émissif ou contrôle solaire, etc...)
		Feuilleté 44.2 (float ou trempé, Faiblement émissif ou contrôle solaire, etc...)
		Feuilleté 55.2 (float ou trempé, Faiblement émissif ou contrôle solaire, etc...)
		Feuilleté 66.2 (float ou trempé, Faiblement émissif ou contrôle solaire, etc...)
		▶ Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur
		Vitrage feuilleté retardateur d'effraction (trempé ou non)
		Vitrage feuilleté anti-effraction (trempé ou non)
Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial		
Liste des vitrages isolants et feuilletés		<p>Planche 3</p> <p>13-A-181 ext EFR-14-001509</p> <p>de 04.06.2014</p>